

Dates
Réception Autorité Territoriale :
Information du CT / CHSCT :

Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale des
Pyrénées-Orientales

66
Centre de Gestion
Intercommunal Pyrénées-Orientales


Les Angles

Commune de Les Angles

Service hygiène et sécurité

Récapitulatif des risques identifiés lors des inspections et propositions de l'ACFI										Plan d'actions de la collectivité		
Site / Services	Date	Risques Identifiés				Propositions de l'ACFI			Déjà identifié N-1	Mesures de prévention effectives	Délai	Responsable
		Observations	Nature du risque / Thématique	Illustration page	Priorité	Humaines	Organisationnelles	Techniques				
Centre Technique Municipal	31/07/2018	Atelier ferronnerie : Utilisation d'électrode tungstène « WS ».	17	Chimique	1	/	Demander la fiche de données sécurité des électrodes utilisées au fournisseur. À l'aide des FDS, répertorier les caractéristiques physico-chimiques dans l'évaluation du risque chimique.	Suivant les paramètres et si le produit est répertorié comme Cancérogène Mutagène ou Reprotoxique, remplacer ces électrodes par des électrodes en tungstène marquées « WC » ou « WL ».		1- Récupérer la FDS de l'électrode 2- Intégrer le produit dans l'analyse des risques chimiques 3- Selon le résultat, changer le produit SECURITE/0106/S-TECH	31/12/2018	1- Sophie KOT 2- Delphine FONTAINE 3- Sophie KOT
		Équipements de levage : Absence de vérification générale périodique pour certains équipements.	11	Équipement de levage	1	Sensibiliser les agents sur l'importance de recenser et d'informer le responsable des vérifications générales périodiques des nouveaux équipements.	Effectuer un recensement des équipements de levage et réaliser les vérifications générales périodiques pour tous les équipements de levage présent dans la collectivité.	/		Tous les équipements de levage sont recensés et contrôlés en interne par un agent qualifié et formé.	Fait	Jean-Serge RIVEILL
		Atelier mécanique, échafaudage roulant : Gardes-corps non réglementaire pour la hauteur du plateau.	7	Chute de hauteur	2	Sensibiliser les agents sur l'importance de monter les échafaudages dans les règles de l'art et de respecter la hauteur des garde-corps.	Récupérer la notice de montage de l'échafaudage.	/		1- Récupérer la notice de l'échafaudage 2- Respecter la hauteur des garde-corps 3- Former les agents mécaniques à l'utilisation des échafaudages roulants SECURITE/0107/S-TECH	(1+2) 31/12/2018 (3) 30/06/2019	(1+2) Pierre DOMINGO (3) Valérie COURAUD
		Atelier mécanique : Stockage des masques à cartouche à l'air libre.	13	Hygiène	2	Sensibiliser les agents sur les conditions de stockage des masques à cartouche.	/	Faire l'acquisition de poches étanches afin de stocker les cartouches utilisées mais encore opérationnelles.		1- Sensibiliser les agents sur les conditions de stockage des masques à cartouche à la prochaine réunion technique 2- Acheter des poches étanches pour stocker les cartouches utilisées mais encore opérationnelles SECURITE/0108/S-TECH	(1) 30/10/2018 (2) 31/12/2018	(1) Delphine FONTAINE (2) Sophie KOT
		Magasin : Absence de Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité.	15	Évacuation	2	/	Étudier un cheminement d'évacuation pour l'agent du magasin prenant en compte plusieurs cas de figure.	Mettre en place un Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité supplémentaire pour le dégagement principal du magasin.		Mettre le fléchage nécessaire pour une évacuation vers le bas du magasin + mettre un BAES au dessus de la porte à l'intérieur du magasin SECURITE/0082/S-TECH	28/02/2019	Jean-Serge RIVEILL Arnaud FIGUILLEM
Service des eaux	31/07/2018	Station de traitement des eaux : Poutre à hauteur d'homme.	9	Choc	3	/	/	Mettre en place des protections d'angle en mousse antichoc.	Mettre en place des protections d'angle en mousse antichoc SECURITE/0109/S-TECH	28/02/2019	Sybille RAOUL	

Signature de l'Autorité territoriale
Cachet de la collectivité

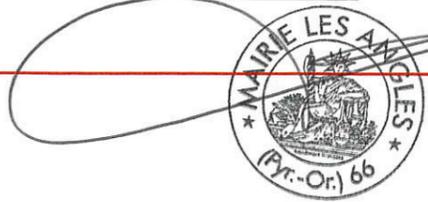

Le Maire
Michel POUDADE